


Poznań, 2010-08-02

Numer pisma: DW/IT/056U/33475/2010

Numery spraw: IT/80-2/1358/2010

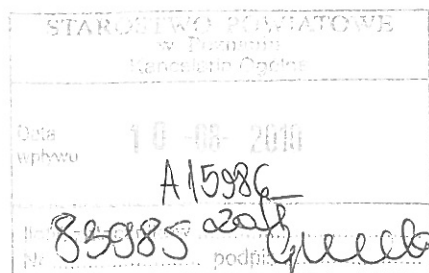

21

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Dotyczy: Warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacji ogólnospławnej dla istniejącego budynku przy ul. Słowackiego nr 8, dz. nr geod. 155, 156 w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dn. 07.07.2010. w sprawie podłączenia do sieci kanalizacji ogólnospławnej dla istniejącego budynku przy ul. Słowackiego nr 8 w Poznaniu, informujemy co następuje:

● **Oдноśnie odprowadzania ścieków deszczowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej.**

Z uwagi na przeciążenia kanalizacji ogólnospławnej w tym rejonie miasta wyrażamy zgodę na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu dz. nr geod. 155 i 156, z powierzchni utwardzonych wokół przedmiotowego budynku w ilości nie większej niż $q_s=3,0\text{dm}^3/\text{s}$ do zlokalizowanego w ul. Słowackiego kanału ogólnospławnego o średnicy 300mm, wykonanego z rur kamionkowych.

Jednocześnie informujemy, że na terenie dz. nr geod. 155 i 156 zlokalizowane są dwa przyłącza kanalizacyjne o średnicy 200 mm z rur kamionkowych, każde zakończone studnią rewizyjną, w nawiązaniu do kanału ogólnospławnego o średnicy 300mm, wykonanego z rur kamionkowych w ul. Słowackiego. Przyłącza te nie zapewnią odbioru ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych wokół przedmiotowego budynku w sposób ciągły i niezawodny.

W związku z powyższym należy zaprojektować i wykonać nowe przyłącze/-a kanalizacyjne w nawiązaniu do zlokalizowanego w ul. Słowackiego kanału ogólnospławnego o średnicy 300mm, wykonanego z rur kamionkowych.

Informujemy, że plan zagospodarowania terenu projektowanej zabudowy na terenie działki powinien przewidzieć częściowe zatrzymanie wód opadowych w obrębie tej działki, z zastosowaniem rozwiązań zapewniających ograniczenie odpływu wód opadowych do systemu kanalizacji ogólnospławnej, który jest przeciążony w tym rejonie miasta.

Zastosowane urządzenie ograniczające odpływ (w tym regulatory przepływu) oraz zbiornik retencyjny wraz z obliczeniami lub inne rozwiązania, należy przedstawić w projekcie technicznym przyłącza kanalizacji deszczowej.

W dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacji deszczowej należy przedstawić plan zagospodarowania terenu z zaznaczeniem wielkości powierzchni i współczynnikami spływu oraz obliczenia dotyczące ilości odprowadzanych ścieków deszczowych w oparciu o powyższy plan.

Włączenie przyłącza/y kanalizacyjnego, należy przewidzieć do kanału ogólnospławnego

Siedzisko Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Departament Handlu i Marketingu:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Dział Techniczny i Dokumentacji:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 263, fax 61 8359 254
e-mail: techniczny@aquanet.pl

o średnicy 300mm z rur kamionkowych zlokalizowanego w ulicy Słowackiego. Włączenia należy dokonać poprzez wykonanie otworu wiertnicą i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostępnych na rynku, szczelnych połączeń.

Przyłącze kanalizacyjne zakończyć na terenie posesji studnią rewizyjną o średnicy 1000mm z zapewnieniem do niej dojazdu dla sprzętu specjalistycznego do czyszczenia hydrodynamicznego. Studnię należy zlokalizować w odległości do 3,0m od granicy działki z ulicą Słowackiego.

Po wykonaniu nowego przyłącza/y kanalizacyjnego/-ych istniejące należy zgłosić do odcięcia w Wydziale Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, Poznań ul. Garbary 120. Czynności odcięcia przyłącza są płatne wg. cennika Aquanet.

W przypadku zaprojektowania przyłącza kanalizacji sanitarnej z PVC należy zastosować rury kanalizacyjne PVC-u klasy S o litej, jednorodnej strukturze ścianki o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 KN/m², (SN≥8).

● **Uwagi ogólne.**

W przypadku realizacji przyłącza kanalizacyjnego projekt techniczny przyłącza kanalizacyjnego, należy opracować na aktualnych mapach zasadniczych do celów projektowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.”, Aquanet S.A. 2007r. Projektowaną trasę przedstawić do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ul.Gronowa 20 w Poznaniu, a projekt budowlano-wykonawczy w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Do projektu technicznego należy załączyć wypis z ewidencji gruntu w zakresie projektowanego uzbrojenia. Wykonawcą przyłącza może być wyłącznie zakład instalacyjny, który na powyższe otrzyma zgodę Aquanet S.A.

Warunkiem rozpoczęcia odbioru ścieków jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z uzgodnionym projektem w Aquanet S.A. oraz podpisanie umowy ze Spółką na odbiór ścieków.

Warunki techniczne podłączenia są ważne dwa lata.

Załącznik: Faktura za wydane warunki techniczne

1 egz. mapy zasadniczej

Sprawę prowadził: Zbigniew Kaczmarczyk

tel. (061) 8359-214

e-mail: zbigniew.kaczmarczyk@aquanet.pl



AQUANET
DZIAŁ
TECHNICZNY I DOKUMENTACJI
Zdzisław Ratajczak
Kierownik

