



4.9. Wykonanie szczytu dachu

Krawędzie szczytowe (wiatrownice) zaleca się wykonywać z elementów specjalnych (dachówek szczytowych). W przypadku układania dachówek szczytowych przy ścianie zewnętrznejłaty dachowe muszą być wysunięte przynajmniej 20 mm poza krawędź tynku. Odległość pomiędzy wewnętrzną krawędzią dachówki szczytowej, a ścianą lub zewnętrzną krawędzią konstrukcji drewnianej musi wynosić przynajmniej 10 mm.

W ofercie dachówek ceramicznych Koramic firmy Wienerberger znajdują się dwa kompletne systemy pozwalające na takie realizacje:

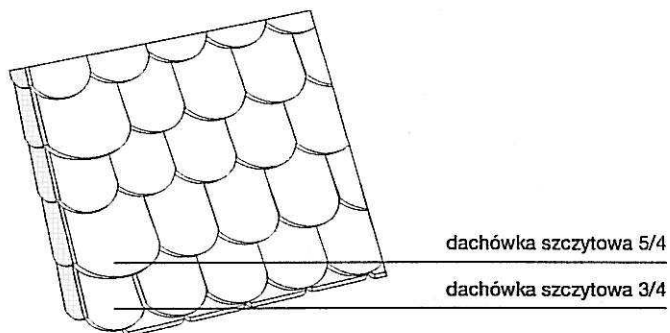

Rys. 26. Tzw. system „6x” („sześć razy”) zalecany szczególnie przy kryciu w łuskę: naprzemiennie dachówka szczytowa $5/4$ i $3/4$; zużycie = 6 szt./mb. (po 3 szt./ mb.)

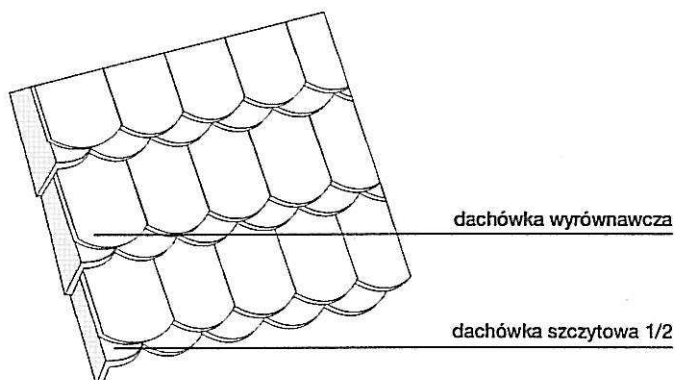

Rys. 27. Tzw. system „3x” („trzy razy”) zalecany przy kryciu w koronkę: 3 x dachówka szczytowa $1/2$ i 3 x dachówka wyrównawcza; zużycie po 3 szt./mb.