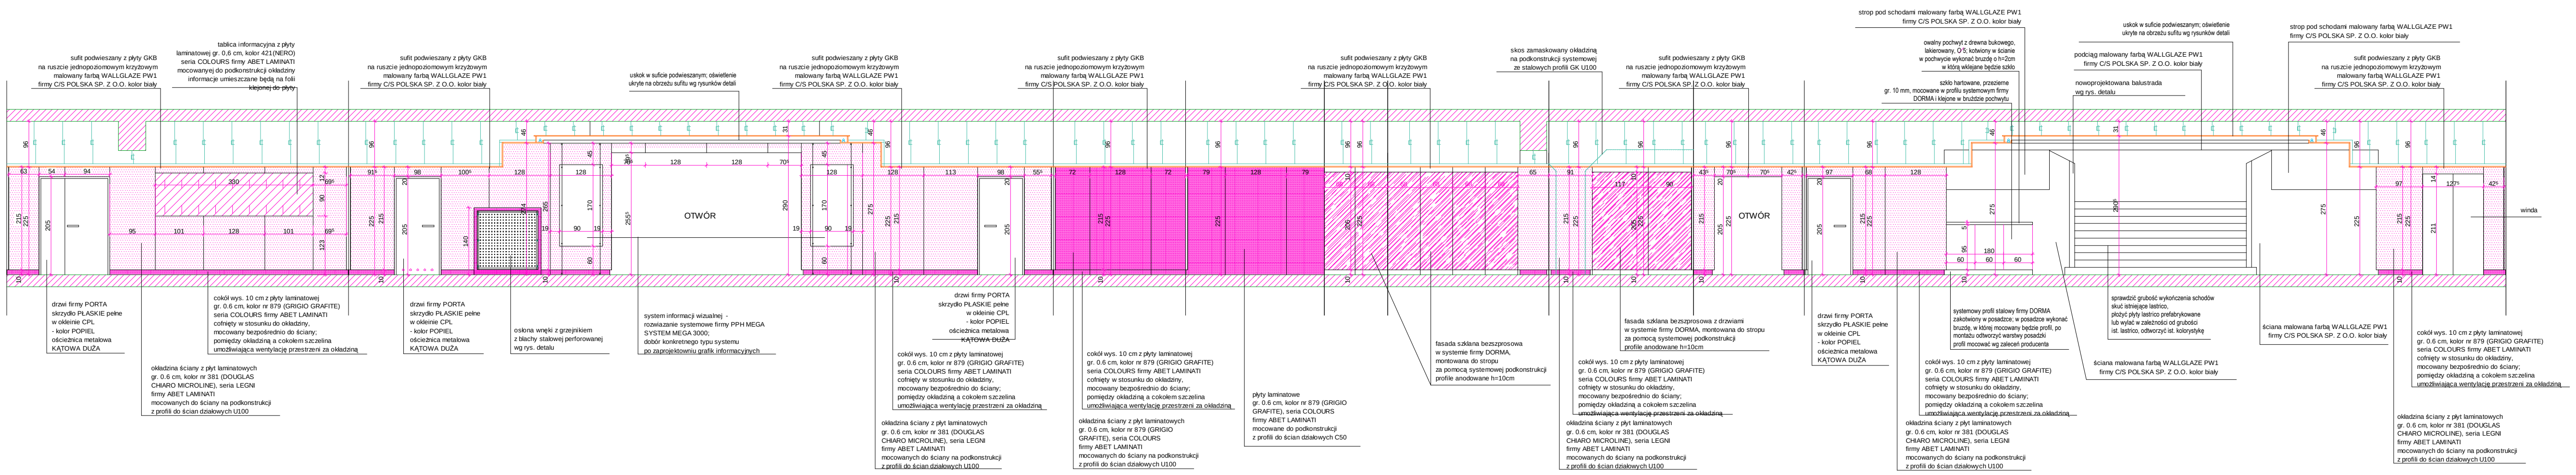

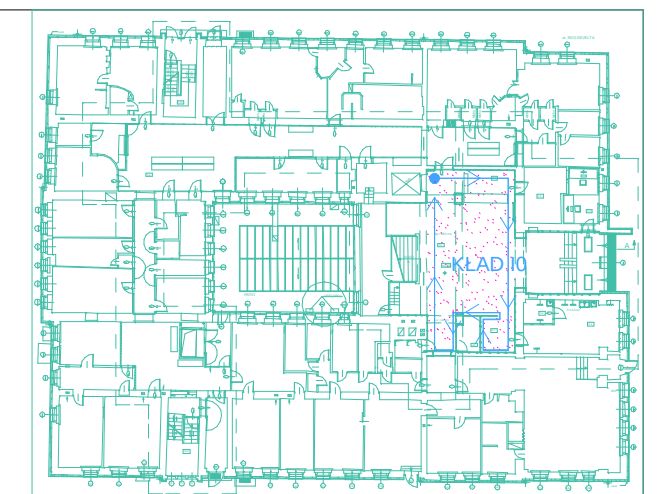

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ROBÓT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKI MOGĄ ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA WARSTWY POSADZKI ISTNIEJĄCEJ (BRAK MOŻLIWOŚCI ROZPOZNANIA PODCZAS INWENTARYZACJI) WARSTWY PROJEKTOWANYCH POSADZEK USTALIĆ PODCZAS BUDOWY ZACHOWUJĄC PROJEKTOWANY POZIOM WYKOŃCZONYCH POSADZEK.
3. ŚCIANY NA KORYTARZACH NALEŻY WYRÓWNAĆ TAK ABY ZACHOWAĆ PROJEKTOWANE WYMIARY MIĘDZY NIMI. SPOSÓB RÓWNANIA ŚCIAN NALEŻY PRZYJĄĆ W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI UZUPEŁNIENIA DO PROJ. WYMIARU (PŁYTA GKB NA RUSZCIE LUB KLEJONA DO ŚCIANY).
4. WSZYSTKIE WLOTY PIONÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NA KORYTARZACH ZAŚLEPIĆ.
5. WSZYSTKIE GŁÓWNE PROJEKTOWANE STALOWE ELEMENTY NOŚNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI RIDURIT DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
6. WSZYSTKIE ELEMENTY IST. WYPOSAŻENIA W DOBRYM STANIE WIDOCZNE W ŚCIANACH TYPU SKRZYNKI ELEKTRYCZNE, SZAFY DYSTRYBUCYJNE, HYDRANTY, KLAPY REWIZYJNE, ROZDZIELNICE, ITP. NALEŻY ZDEMONTOWAĆ A PO WYRÓWNANIU ŚCIAN ZAMONTOWAĆ PONOWNIE W LICU ŚCIANY ELEMENTY NIE NADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO MONTAŻU NALEŻY WYMIENIĆ ZACHOWUJĄC IST. KOLORYSTYKĘ.
7. W PRZYBADKU GDY ISTNIEJACE INSTALACJE KOLIDUJĄ Z SUFITEM PODWIESZANYM NALEŻY PRZENIEŚ JE POWYŻEJ POZIOMU SUFITU PODWIESZANEGO.
8.NAD ROLETAMI WYKONAC NALEŻY NADWIESZENIE Z PŁYT GKFI NA RUSZCIE SYSTEMOWYM.
9. PODKONSTRUKCJĘ POD PŁYTY LAMINATOWE STANOWIĄ (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEBNEGO DYSTANSU) SYSTEMOWE PROFILE STALOWE GK U100 I C100, MOCOWANE DO ŚCIANY ZA POMOCĄ KĄTOWNIKÓW.
10. W MIEJSCACH GDZIE WYSTĘPUJĄ PROFILE C100 NALEŻY MONTOWAĆ DWA PROFILE OBOK SIEBIE, TAK ABY POWIERZCHNIA KLEJENIA PŁYT WYNOSIŁA ZAWSZE MIN. 4,5 CM.
11. OKŁADZINĘ Z PŁYT LAMINATOWYCH KLEIC DO PODKONSTRUKCJI NA KLEJ SIKA PANEL SYSTEM, SZEROKOŚ KLEJENIA MIN. 4,5 CM.
12. COKOŁY Z PŁYTY LAMINATOWEJ COFNIĘTE W STOSUNKU DO OKŁADZINY, MOCOWANE BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY; POMIĘDZY OKŁADZINĄ A COKOŁEM SZCZELINA UMOŻLIWIAJĄCA WENTYLACJĘ PRZESTRZENI ZA OKŁADZINĄ.
13. JEŻELI W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM PRZEWIDZIANO OKŁADZINĘ NIE MA SUFITU PODWIESZANEGO NALEŻY POZOSTAWIC 2 CM SZCZELINĘ POMIEDZY OKŁADZINĄ A STROPEM DLA WENTYLACJI PRZESTRZENIA ZA OKŁADZINĄ.

SOFTWARE - ArchiCAD 8.1 - USER ID - 10775

KONTRAPUNKT

... 60-771 POZNAŃ, TEL.: (061) 665 83 19, FAX: (061) 665 83 19

PROJEKT WYKONAWCZY ... WNĘTRZ BUDYNKU UL. SŁOWACKIEGO 8 60-823 P... ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH ... UL. SŁOWACKIEGO 8 ... POWIAT POZNAŃSKI

mgr inż. arch. MAGDALENA MASELKOWSKA

mgr inż. arch. Zofia Bartak
mgr inż. arch. Dobrochna Kniat
mgr inż. arch. Katarzyna Stańdo

PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	1:50
PARTER - KŁAD I0		9