


TP2

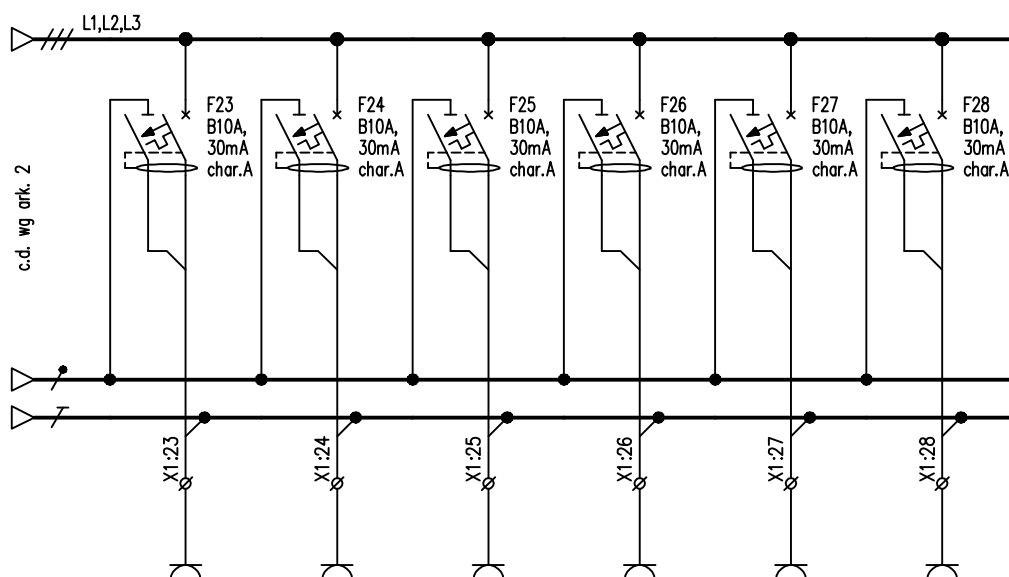

Nr obwodu	23	24	25	26	27	28
Przewód	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5
Pi [kW]	1,2	1,2	0,9	0,6	1,2	–
	Pom. 211,212 komputery, projektory	Pom. 206,209 komputery, projektory	Pom. 213,214 komputery, projektor	Pom. 215 komputer, projektor	Pom. 203,204 komputery, projektory	Pom. 201 AP WI-FI

Arkusz 3

W rozdzielnicach zostawić 30% rezerwę miejsca
umożliwiającą rozbudowę (aparatura i listwy zaciskowe)
w czasie eksploatacji obiektu.
Dla przewodów i kabli o przekroju żyły do 16 mm²
stosować listwy zaciskowe bezśrubowe.

Układ sieci TNS
System ochrony przeciwporażeniowej:
– samoczynne szybkie wyłączenie zasilania
– połączenia wyrównawcze

P.W.ELPROPO s.c. 62-060 STĘSZEW ul. Ogrodowa 11 mgr inż. M.Lorek – tel/fax. 061-8135-921, –R.Siekański 0601-719-720, 0602-689-039		ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	
TEMAT: Remont budynku szkolnego Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika W Puszczykowie			
INWESTOR: POWIAT POZNAŃSKI Poznań ul. Jackowskiego 18			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
TEMAT RYS.: TABLICA TP2 SCHEMAT			
Projektował:	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis
	R.SIEKAŃSKI	360/87/Pw	
Opracował:			
Sprawdził:	mgr inż. K.KOZIOROWSKI	147/PW/91	
STĘSZEW		KWIECIEŃ	
		2009	

12

RYS. NR